


第7回 全日本社会人バスケットボール選手権大会

競技結果

実5・関東		ク4・兵庫					期日	2011年11月5日							
横河電機	90	22	-	16	73	BUBBLES	試合	M7	コート	C2					
		25	-	21			会場	南砺市福野体育館							
		26	-	21			主審	山崎清二							
		17	-	15			副審	青木俊博							
						連盟	33	34	実5・関東		連盟	35	36	ク4・兵庫	
チーム名	横河電機					チーム名	BUBBLES								
部長	伊東千明					部長									
顧問	田中博行					顧問									
監督	奥山興祐					監督	関行正								
H・コーチ						H・コーチ									
コーチ	小納真良					コーチ	関玲奈								
A・コーチ						A・コーチ	藤原伸一								
主務・副主務	溝田浩志		麻生雅之			主務・副主務									
マネジャー						マネジャー	塚元亜紗美								
トレーナー	高田裕史					トレーナー	森彩香								
選手名	背番号	得点	3P	2P	FT	PF	選手名	背番号	得点	3P	2P	FT	PF		
田ヶ谷 治	0	23	0	10	3	3	土居陽祐	3	7	1	2	0	5		
伊藤真人	1	0	0	0	0	1	関 強	4	4	1	0	1	0		
小納真樹	3	0	0	0	0	1	井上直	5	4	0	2	0	1		
溝田浩志	4	0	0	0	0	0	綾部有	6	10	2	1	2	1		
梅田稔人	7	10	3	0	1	2	岡 晋作	7	0	0	0	0	0		
神崎健	8	0	0	0	0	0	市橋淳次	8	0	0	0	0	0		
佐藤岳	9	0	0	0	0	0	与謝野祐	9	10	0	4	2	1		
小林一哉	13	5	1	1	0	2	松本義久	10	0	0	0	0	0		
高木賢伸	15	13	2	3	1	3	小林亮介	11	4	0	1	2	0		
張威威	20	0	0	0	0	1	上田浩之	12	0	0	0	0	0		
山田純也	21	10	0	5	0	0	林和也	13	0	0	0	0	0		
浦中旭	22	0	0	0	0	2	藤田雅弥	14	10	0	5	0	4		
梶原剛	24	7	1	1	2	2	松本和樹	15	0	0	0	0	0		
能登裕介	28	8	0	4	0	0	ジージ・カーティス	16	0	0	0	0	0		
笹義仁	33	12	0	5	2	1	塚本達也	17	24	6	2	2	1		
小西秀明	52	2	0	1	0	0	脇田友樹	18	0	0	0	0	0		
飯島章仁	77	0	0	0	0	0									
合計		90	7	30	9	18	合計		73	10	17	9	13		

記録: 富山県バスケットボール協会

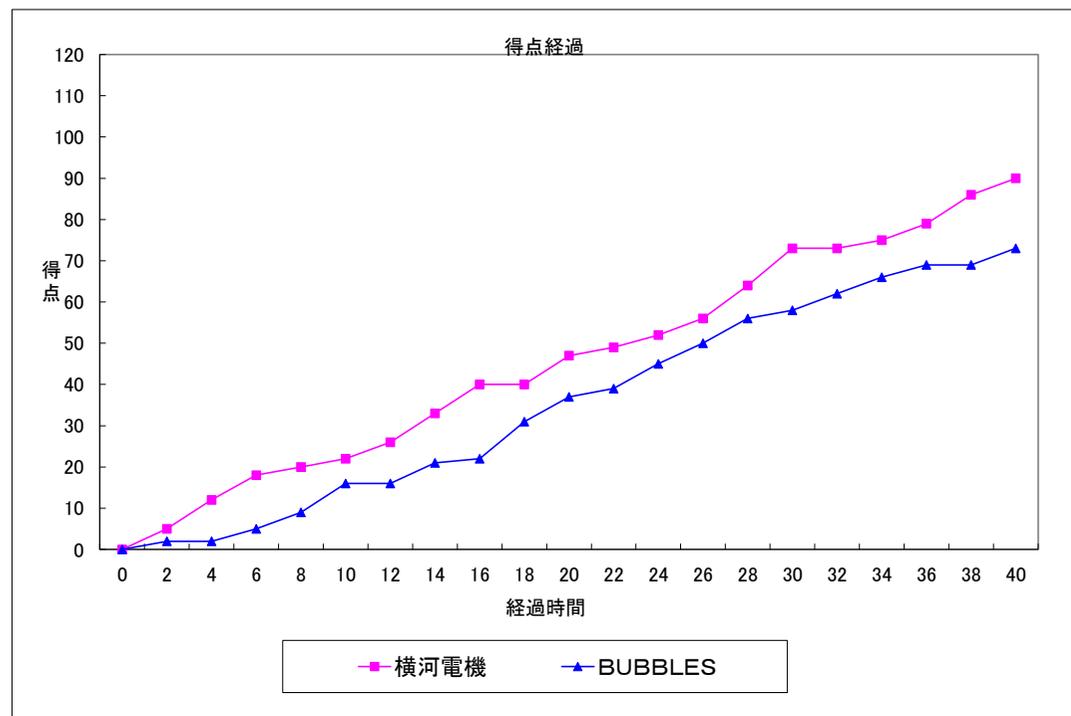

戦評

1P
横河電気はマンツーマンディフェンス、BUBBLESは2-3ゾーンで試合開始。横河電気はアグレッシブなディフェンスからの速攻やミドルシュートで得点を重ね終始リード。22-16で1Pを終える。

2P
横河電気がテンポよくゲームを支配。連続3Pや速攻など10連続得点で38-21とリードを広げる。BUBBLESはタイムアウト後リズムをつかみ、4連続3Pで得点を重ね、49-37で前半を終える。

3P
どちらもマンツーマンディフェンス。開始2分どちらもなかなか得点が決まらない。BUBBLESは3連続3Pで点差を一気に詰めるが、横河電気もリバウンドシュートなどで対抗。その後、ディフェンスのプレッシャーをかけ、速攻で点差を広げる。75-58とし、3Pを終了。

4P
BUBBLESは2-3ゾーン。横河電気は攻めあぐね得点を決められない。BUBBLESは連続6得点で点差を7点まで詰める。横河電気のタイムアウト後、リバウンドシュートや速攻で10連続得点。流れは変わらず、92-73で試合終了。

横河電気が終始安定したゲーム運びでゲームを終えた。